

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

5291.00 руб. (с НДС) | В наличии: 32 шт (Актуально на 8.07.2025)

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное



Устройство **ГСДЗ-230/TNS/КЦ**, ТУ 3428-002-79740390-2007 соответствует УЗИП класса испытаний III и применяется в низковольтных электрических сетях на границе 2 - 3 зон молниезащиты в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, ГОСТ Р 50571.5.53-2013, ГОСТ ИЕС

61643-11-2013.

ГСДЗ-230/TNS/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007 — двухполюсное УЗИП класса испытаний III на основе оксидно-цинкового варистора и газонаполненного разрядника.

- Предназначено для защиты фазного проводника в цепях L/N, L/PEN, L/PE в системах переменного тока и полюсов в цепях L-/L+, L-/PE в системах постоянного тока.
- ?????????????? ?????????????? ??? ?????????? ??????????????.
- ?????????? ??? ?????, ??? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????? ??????.
- Возможно параллельное и последовательное подключение.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение $U_p = 230/300$ В AC/DC.
- Способно отводить импульсы тока $I_{m??(8/20)} = 15$ кА, $U_{oc(1.2/50)} = 15$ кВ.
- Обеспечивает уровень напряжения защиты при $I_{n(8/20)} U_p < 1.1$ кВ.
- Применяется в сетях с системой заземления типа TN-S, TN-C.
- Исключена визуальная сигнализация для уменьшения токов утечки.
- Для удаленного контроля ГСДЗ-230/TNS/КЦ дополнительно снабжен “сухим” беспотенциальным контактом дистанционной сигнализации.

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

Структура наименования ГСДЗ-230/TNS/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГСД - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

3- класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11;

230 - номинальное напряжение системы, U_o AC;

TNS - тип системы заземления;

КЦ - исключена визуальная сигнализация для уменьшения токов утечки;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГСДЗ-230/TNS/КЦ, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний III в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11, $U_o = 230$ В AC, тип системы заземления TN-S, без визуальной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

????? ? ?????????? ??????????:

- УЗИП класса испытаний III рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от защищаемого оборудования;
- при измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (например, проверка сопротивления изоляции) необходимо отключать УЗИП от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу устройства из строя;
- для цепей, где по условиям эксплуатации недопустимо наличие токов утечки.

ГСД3-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт

Общие электрические характеристики

Номинальный ток IL	16 А
Род тока	постоянный/переменный, 50 Гц

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	III
Количество полюсов	2
Применяются в сетях с системами заземления	TN-C, TN-S

Вид защиты	L/N , L+/L-
Номинальное рабочее напряжение, Uo	230 В AC
Номинальное рабочее напряжение, Uo	300 В DC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc	275 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc	350 В DC
Максимальный разрядный ток, Imax (8/20)	15 кА
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	7.5 кА
Испытательный импульс, Uoc (1.2/50)	15 кВ
Уровень напряжения защиты при Uoc, Up	< 1.1 кВ
Временное перенапряжение, Ut	337 В / 5 с
Номинал защитного предохранителя	16 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, Issc	6 кArms
Время срабатывания, tA	< 25 нс

Вид защиты	N/PE, L-/PE
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	10 кА
Испытательный импульс, Uoc (1.2/50)	15 кВ

ГСД3-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

Уровень напряжения защиты при U_{oc} , U_p	< 1.3 кВ
Временное перенапряжение, U_t	1200 В / 0.2 с
Время срабатывания, t_A	< 100 нс

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Количество модулей DIN	1
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	серый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	18
Высота, мм	91
Глубина, мм	65
Вес, кг	0.060

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	0.5 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	0.25÷4.0 мм ²
- гибкий многожильный	0.25÷2.5 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВ
- максимально коммутируемый ток AC	0.5 А
- максимально коммутируемое напряжение AC	250 В
- максимально коммутируемый ток DC	0.1 А

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

- максимально коммутируемое напряжение DC	250 В
- сечение проводника	2.5 мм ²

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средняя наработка до отказа, Тср	800 000 часов
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 25 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	300 024
Наименование	ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи


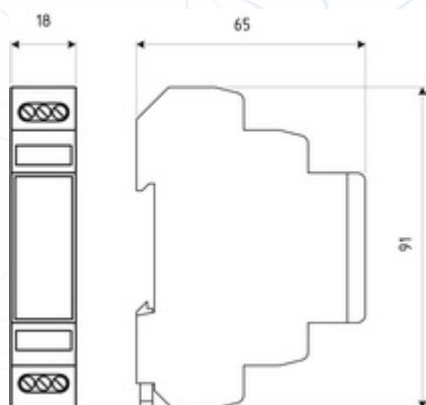


Схема электрическая принципиальная ГСДЗ-230/TNS/КЦ

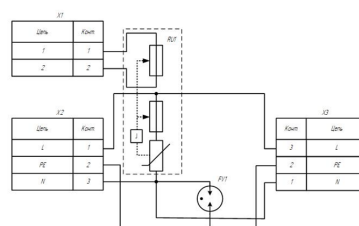

© 2025 АО «Квадра»
тел: 8 800 333 28 29


e-mail: info@k2el.ru
www.k2el.ru

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024




https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

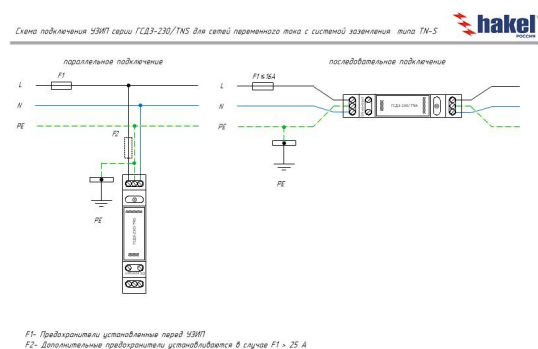


© 2015 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 800 333 28 29 e-mail: info@hakil.ru

www.hakil.ru

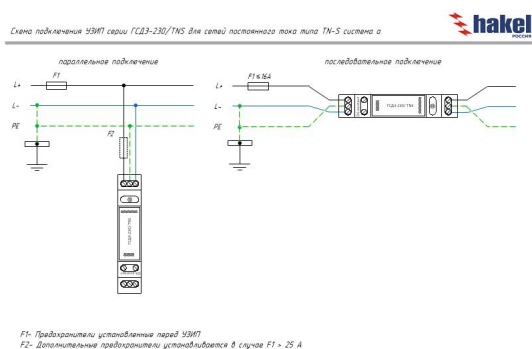

© 2015 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 800 333 28 29 e-mail: info@hakil.ru

www.hakil.ru

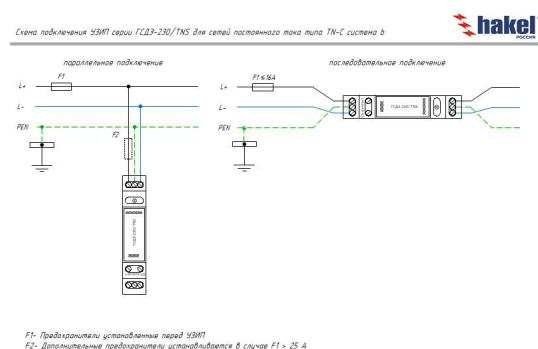

© 2015 ЗАО «Хакель Рос», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 800 333 28 29 e-mail: info@hakil.ru

www.hakil.ru

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

ГСДЗ-230/TNS/КЦ - устройство защитное

Каталожный номер: 300 024



https://k2el.ru/catalog/gsd3_230_tns_kts_ustroystvo_zashchitnoe/

STEP 3D-модель УЗИП серии ГСДЗ

