

ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

20285.00 руб. (с НДС) | Под заказ (Актуально на 8.07.2025)



ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Устройство **ГСКЗ-230/10 3+1 С**, ТУ 3428-002-79740390-2007 испытано в соответствии с классом испытаний III, согласно ГОСТ IEC 61643-11. Устанавливается после УЗИП класса испытаний II в пределах 2 - 3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122) непосредственно вблизи защищаемого оборудования. Предназначено для защиты конечных потребителей от остаточных бросков импульсных перенапряжений.

ГСКЗ-230/10 3+1 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 – четырехполюсное УЗИП класса испытаний III на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника.

- Предназначено для защиты фазных и нулевого проводников от от противофазных (поперечных) перенапряжений в цепях L/N, N/PE в системах переменного тока.
- Состоит из сменных варисторных модулей, модуля с разрядником и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм.
- Способно отводить импульсы тока $I_{n(8/20)} = 10 \text{ кА}$, $U_{oc(1.2/50)} = 6 \text{ кВ}$.
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение системы $U_o = 230 \text{ В АС}$.
- Применяется в сетях с системами заземления типа TN-S, TT.
- Визуальный контроль рабочего состояния УЗИП проводится с помощью индикаторов на сменных модулях. В исправном состоянии индикатор имеет зеленый цвет, в аварийном - красный.
- Для удаленного контроля ГСКЗ-230/10 3+1 С дополнительно снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации.

ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Структура наименования ГСКЗ-230/10 3+1 С, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГСК - серия устройств для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа;

3 - класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11;

230 - номинальное напряжение системы, U_o AC;

10 - номинальный разрядный ток, $I_{n(8/20)}$;

3+1 - количество полюсов и схема подключения УЗИП;

С - наличие дистанционной сигнализации рабочего состояния;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГСКЗ-230/10 3+1 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 - УЗИП производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В комбинированного типа, УЗИП класса испытаний III в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11, $U_o = 230$ В AC, $I_{n(8/20)} = 10$ кА, четыре полюса, схема включения для защиты от поперечных перенапряжений. Для удаленного контроля рабочего состояния УЗИП дополнительно снабжен "сухими" контактами дистанционной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Теория и особенности применения:

- защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 5 м от УЗИП класса испытаний III;
- при измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (например, проверка сопротивления изоляции) необходимо отключать УЗИП от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу из устройства строя.

ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Номер реестровой записи ГИСП	10342322 до 10.01.2026
ГИСП	https://gisp.gov.ru/goods/#/product/2895228
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Модели для проектировщиков (с разделами)	11773

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	III
Количество полюсов	4
Применяются в сетях с системами заземления	TN-S, TT

Вид защиты	L/N
Номинальное рабочее напряжение, U_o	230 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, U_c	275 В AC
Номинальный разрядный ток, $I_n(8/20)$	10 кА
Испытательный импульс, $U_{oc}(1.2/50)$	6 кВ
Уровень напряжения защиты при U_{oc} , U_p	< 800 В
Временное перенапряжение, U_t	335 В/5 с
Номинал защитного предохранителя	25 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, I_{scst}	25 кА _{arms}
Время срабатывания, t_A	< 25 нс

Вид защиты	N/PE
Номинальное рабочее напряжение, U_o	230 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, U_c	255 В AC
Номинальный разрядный ток, $I_n(8/20)$	10 кА
Испытательный импульс, $U_{oc}(1.2/50)$	6 кВ
Уровень напряжения защиты при U_{oc} , U_p	< 1.3 кВ
Отключающая способность сопровождающего тока, I_{fi}	100 А
Временное перенапряжение, U_t	1200 В / 0.2 с
Время срабатывания, t_A	< 100 нс

ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Корпус

Тип корпуса	со сменными модулями
Количество модулей DIN	4
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет базы	черный
Цвет модуля с варистором	желтый
Цвет модуля с разрядником	зеленый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	70
Высота, мм	102
Глубина, мм	79
Вес, кг	0.472

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	4.0 Н•м
Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	2.5÷35 мм ²
- гибкий многожильный	2.5÷25 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Визуальная сигнализация	исправно - зеленый индикатор, авария - красный индикатор
Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВэфф
- сопротивление изоляции	2*10 ⁷ Ом
- максимально коммутируемый ток AC	0.5 A
- максимально коммутируемое напряжение AC	250 В
- максимально коммутируемый ток DC	0.1 A

ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

- максимально коммутируемое напряжение DC	250 В
- сечение проводника	0.5÷1.5 мм ²
- длина зачистки проводников	7 мм
- номинальный момент затяжки	0.2 Н•м


Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	300 037
Наименование	ГСКЗ-230/10 3+1 С - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи

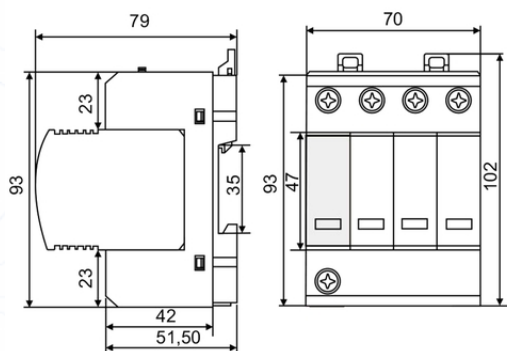


ГСК3-230/10 3+1 С - устройство защитное

Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/


Схема электрическая принципиальная УЗИП серии ГРЗОСТОП® ГСК3-230/** 3+1 С

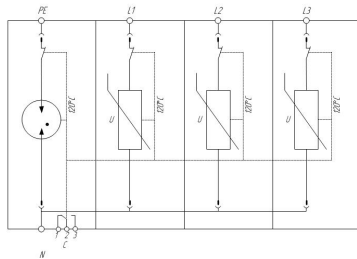

© 2017 ЗАО «Хавель Росс», г.Санкт-Петербург, тел./факс: 8 800 333 28 29 e-mail: info@hake!ru

www.hake!ru

Схема подключения УЗИП серии ГРЗОСТОП® ГСК3-230/** 3+1 для сетей с системой заземления типа TN-S




F1-F3- Предохранители установленные перед УЗИП
F2-F4- Дополнительные предохранители устанавливаются в случае F1-F3 > 25 А

© 2014 ЗАО «Хавель Росс», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 812 244 59 15 e-mail: info@hake!ru

www.hake!ru

Схема подключения УЗИП серии ГРЗОСТОП® ГСК3-230/** 3+1 для сетей с системой заземления типа TT




F1-F3- Предохранители установленные перед УЗИП
F2-F4- Дополнительные предохранители устанавливаются в случае F1-F3 > 25 А

© 2014 ЗАО «Хавель Росс», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 812 244 59 15 e-mail: info@hake!ru

www.hake!ru

Визуальная и дистанционная сигнализация УЗИП серии ГСК1 3+1 (С)

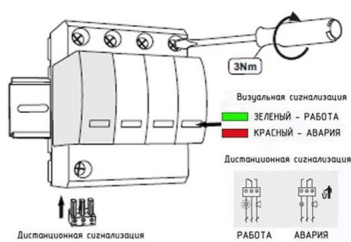

© 2015 ЗАО «Хавель Росс», г.Санкт-Петербург, тел./факс: +7 812 449 46 05, +7 812 449 34 67 e-mail: info@hake!ru

www.hake!ru

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты

ГСК3-230/10 3+1 С - устройство защитное



Каталожный номер: 300 037

https://k2el.ru/catalog/gsk3_230_10_3_1_s_ustroystvo_zashchitnoe/

безопасности УПБ 3 (SIL3)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серий ГСК 3+1 С