

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

3940.00 руб. (с НДС) | В наличии: 1370 шт (Актуально на 8.07.2025)



ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

УЗИП **ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4**, ТУ 3428-002-79740390-2007 предназначено для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи данных, сигнальных линий систем управления и измерения, а также для защиты вторичных цепей питания и др. от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в пределах 0_B - 2 зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. Применяется для защиты оборудования по двухпроводным цепям сигнальных линий систем управления.

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4, ТУ 3428-002-79740390-2007 размещено в тонком пластмассовом корпусе толщиной 6.2 мм.

- Корпус в виде клеммы с плоскими пружинными зажимами и заземляющим контактом на DIN рейку 35 мм;
- Заглушка боковая 450389 и адаптеры для маркировки приобретаются отдельно;
- Предназначено для защиты оборудования по двухпроводным цепям сигнальных линий систем управления и измерения, шин передачи данных и т.д.;
- Количество защищаемых пар проводников - 1, схема защиты трехступенчатая;
- Первая ступень защиты выполнена на трех двухэлектродных разрядниках в цепях Линия-Линия-РЕ, Линия-Линия соединенных треугольником;
- Вторая ступень защиты выполнена на оксидно-цинковом варисторе включенном в цепь Линия-Линия;
- Третья ступень защиты выполнена на TVS-диоде включенном в цепь Линия-Линия;
- Согласующие элементы - четыре сопротивления;
- Выпускается на номинальное рабочее напряжение $U_0 = 24$ В DC, номинальный ток $I_L = 0.3$ А;
- Способно пропускать номинальный разрядный ток $I_{Total(8/20)} = 10$ кА;
- Скорость передачи данных до 1 Мбит/с.

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное



Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

Структура наименования ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4, ТУ 3428-002-79740390-2007:

ГИС - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей, размещено в корпусе толщиной 6 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм;

1И - количество защищаемых пар проводников;

24 - номинальное рабочее напряжение линия-линия $U_0 = 24$ В DC;

РВС - трехкаскадная схема защиты: разрядник-варистор-супрессор;

ПР - модификация с плоскими пружинными зажимами;

исп.4 - исполнение в корпусе клеммы MDB 6;

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4, ТУ 3428-002-79740390-2007 - устройство для защиты оборудования слаботочных цепей, размещено в корпусе толщиной 6 мм для крепления на DIN-рейку 35 мм, количество защищаемых пар проводников - 1, трехступенчатая схема защиты разрядник-варистор-супрессор, $U_0 = 24$ В DC, модификация с плоскими пружинными зажимами в корпусе MDB 6. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Теория и особенности применения:

- При проектировании трасс прокладки кабелей к защищаемому оборудованию необходимо избегать совместных параллельных пробегов защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и заземляющего проводника.
- УЗИП рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования.
- Подключение УЗИП к шине заземления осуществляется с помощью проводника сечением 2.5 - 4 мм² или через заземляющий контакт. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину. Способ заземления по выбору потребителя!

Характеристики

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Товары-аналоги	12318

Общие электрические характеристики

Номинальный ток IL	0.3 А
Род тока	постоянный/переменный, 50 Гц
Устойчивость к переменному току 50 Гц, линия-РЕ	5 А

Характеристики вида защиты систем передачи данных

Количество защищаемых пар проводников	1
Количество защищаемых проводников	2
Номинальное рабочее напряжение DC, Uo	24 В
Номинальное рабочее напряжение AC, Uo	16 В
Максимальное длительное рабочее напряжение DC, Uc	28 В
Максимальное длительное рабочее напряжение AC, Uc	20 В
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21	C3, C2, D1
Режим повреждения по ГОСТ IEC 61643-21	режим 1, режим 2
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ	1 кА
D1 Импульсный ток (10/350), Iimp, линия-РЕ, линия+линия-РЕ	2.0 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-линия	5 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия-РЕ	5 кА
C2 Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия+линия-РЕ	10 кА
Время срабатывания, tA, линия-линия	< 1 нс
Время срабатывания, tA, линия-РЕ	< 100 нс
Скорость передачи данных (частота среза)	1 Мбит (1 МГц)

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	серый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	6.2
Высота, мм	101
Глубина, мм	62
Вес, кг	0.042

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	пружинные
- жесткий одножильный	0.25÷4.0 мм ²
- гибкий многожильный	0.25÷2.5 мм ²
Длина зачистки проводников	5÷6 мм

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP00 (IP20 с крышкой)
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.ср	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	406 510
Наименование	ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007



ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

Изображения, схемы и чертежи

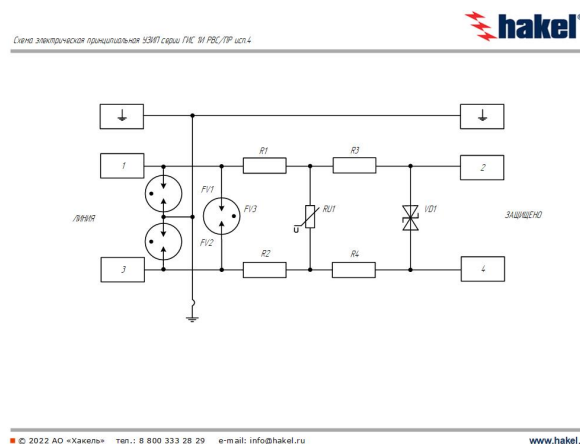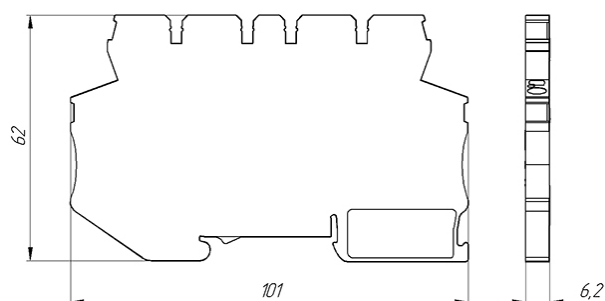

Документация

Сертификаты

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 2 (SIL2)

Сертификат соответствия УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 в части соответствия уровня полноты безопасности УПБ 3 (SIL3)

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

ГИС 1И 24/РВС/ПР исп.4 - устройство защитное

Каталожный номер: 406 510

https://k2el.ru/catalog/gis_1i_24_rvs_pr_isp_4_ustroystvo_zashchitnoe/

Модели для проектировщиков


STEP 3D-модель УЗИП серий ГИС ПР

Дополнительное оборудование

Заглушка боковая NPP-MDP Klemsan (450389)

Каталожный номер: 406 516

https://k2el.ru/catalog/zaglushka_bokovaya_npp_mdp_klemsan_450389/



Заглушка боковая **450389** является боковой крышкой корпуса пружинной клеммы. Крепление крышки к корпусу клеммы осуществляется с помощью пластиковых защёлок, **Klemsan**