

HIS 24 VDC/N - прибор

Каталожный номер: 71 024

https://k2el.ru/catalog/his_24_vdc_n_pribor/

39095.00 руб. (с НДС) | В наличии: 165 шт (Актуально на 2.07.2025)



HIS 24 VDC/N - прибор

HIS 24V DC/N, ТУ 4220-004-79740390-2009 - прибор контроля сопротивления изоляции в цепях с изолированной нейтралью постоянного тока:

- Предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции в сетях постоянного тока (DC) с изолированной нейтралью (IT- сетях);
- Выпускается на напряжение контролируемой сети $U_{IT} = 24$

В DC;

- Обеспечивает срабатывание контактов дистанционной сигнализации при падении сопротивления изоляции ниже уставки $R_{CRIT} = 15-35$ кОм;
- Контакты дистанционной сигнализации коммутировать нагрузку 250 В AC, 2 А.

Прибор контроля сопротивления изоляции HIS 24 V DC/N предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции в сети постоянного тока (DC) с изолированной нейтралью (IT- сетях). С помощью прибора производится непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции положительной и отрицательной шины сети относительно шины РЕ. В случае использования прибора на мобильном оборудовании (например, транспортном средстве) контроль осуществляется относительно корпуса этого оборудования.

В случае, когда контролируемое сопротивление изоляции становится ниже установленного уровня R_{CRIT} , происходит замыкание контактов дистанционной сигнализации ("сухого контакта") АВАРИЯ (FAILURE). Кроме того, на лицевой панели прибора загораются индикаторы АВАРИЯ+ (FAILURE+) или АВАРИЯ- (FAILURE -), в зависимости от того относительно какой шины произошло снижение сопротивления изоляции. Там же расположены кнопки ПРОВЕРКА+ (TEST+) и ПРОВЕРКА- (TEST-) предназначенные для проверки функционирования прибора.

Регулятор, размещенный на лицевой панели прибора, позволяет устанавливать значения контролируемого сопротивления изоляции R_{CRIT} с точностью $\pm 20\%$. Если необходимо устанавливать сопротивление с большей точностью, то необходимо подключить откалиброванное сопротивление к клеммам L+ и РЕ (или L- и РЕ), предварительно отключив прибор от контролируемой сети. Значение этого сопротивления должно соответствовать требуемому значению R_{CRIT} . При этом регулятор на лицевой панели необходимо установить в крайнее левое положение и затем медленно вращать вправо. Когда загорится красный

HIS 24 VDC/N - прибор

Каталожный номер: 71 024



https://k2el.ru/catalog/his_24_vdc_n_pribor/

индикатор "+" (или "-") - остановить процесс настройки и подключить устройство к контролируемой сети.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Напряжение питания, U_s	24 В (21.6-26.4 В) DC
Напряжение контролируемой сети, U_n	24 В ± 10 %
Среднее значение уставки срабатывания, R_{ap}	24 кОм
Предельные значения уставки срабатывания, R_{ap}	15...35 кОм
Погрешность измерения	< 20 %
Гистерезис, Н	>10 % от установленного значения R_{ap}
Энергопотребление, Р	1 В·А
Амплитуда измерительного тока, I_m	30 мА
Внутреннее сопротивление измерительной цепи, R_i	> 24 кОм
ГИСП	https://gisp.gov.ru/goods/#/product/2459332
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт
Товары-аналоги	12716

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Количество модулей DIN	2
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	SLOVAMID 6FRC2
Цвет корпуса	зеленый

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	35.2
Высота, мм	90
Глубина, мм	66

HIS 24 VDC/N - прибор

Каталожный номер: 71 024

https://k2el.ru/catalog/his_24_vdc_n_pribor/



Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
- жесткий одножильный	1 мм ²
- гибкий многожильный	1 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

- сопротивление изоляции	2*10 ⁷ Ом
- максимально коммутируемый ток АС	2 А
- максимально коммутируемое напряжение АС	230 В

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-25°C...+55°C
Гарантийный срок	2 года

Информация для заказа



Каталожный номер	71 024
Наименование	HIS 24 VDC/N - прибор
ТУ	ТУ 4220-004-79740390-2009
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.
- масса нетто места №2, кг	0.08

Изображения, схемы и чертежи


HIS 24 VDC/N - прибор

Каталожный номер: 71 024

https://k2el.ru/catalog/his_24_vdc_n_pribor/

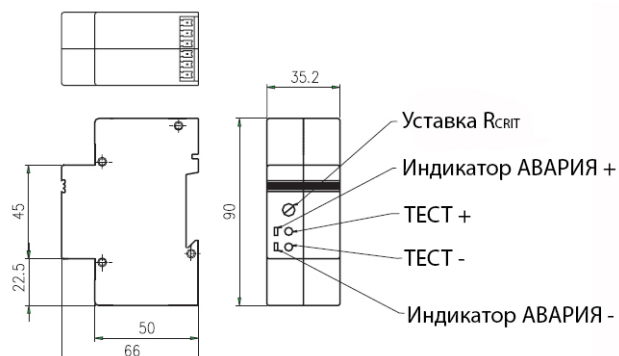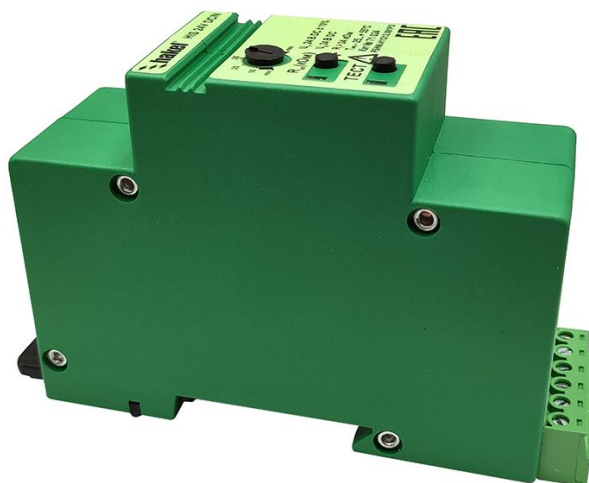

Назначение выходов/выходных клемм прибора серии **V DC/N

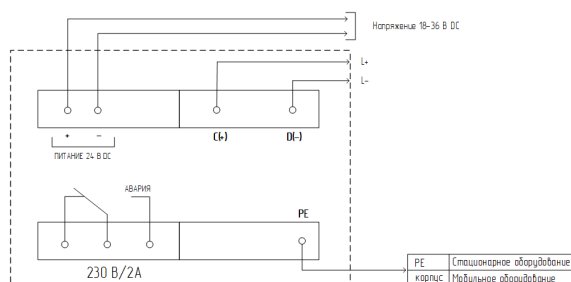


© 2023 АО «Хелкс»
тел: 8 800 333 28 29

e-mail: info@k2el.ru
www.k2el.ru

HIS 24 VDC/N - прибор

Каталожный номер: 71 024

https://k2el.ru/catalog/his_24_vdc_n_pribor/

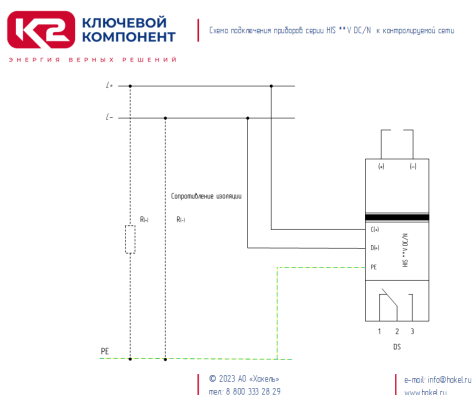

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии Приборов контроля изоляции серий КИМ, HIS и аксессуаров к ним, серии: K2A ДК, ТУ 4220-004-79740390-2009 требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель ПКИ серии HIS VDC/N