

В-T25 275 С - устройство защитное

Каталожный номер: В01 021

https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

9221.00 руб. (с НДС) | В наличии: 5 шт (Актуально на 27.06.2025)



В-T25 275 С - устройство защитное

Устройство **В-T25 275 С**, ТУ 3428-002-79740390-2007 по способности выдерживать токовые нагрузки соответствует УЗИП класса испытаний I, согласно ГОСТ IEC 61643-11, а по ограничению переходных напряжений допустимых для оборудования U_p – УЗИП класса испытаний II.

Устанавливается в пределах $0_{A(B)}$ - 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122).

Предназначено для защиты оборудования в низковольтных силовых распределительных системах до 1000 В при воздушном или кабельном вводе электропитания.

В-T25 275 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 – однополюсное УЗИП класса испытаний I+II на основе оксидно-цинковых варисторов.

- Компактное и экономичное решение, исключающее необходимость применять импульсные разделительные дроссели между I и II ступенями защиты.
- Предназначено для защиты фазных проводников L/N, L/PEN, L/PE в системах переменного тока и полюсов L-/L+, L+/PE, L-/PE постоянного тока.
- Моноблочный корпус для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм.
- Выпускается на максимальное длительное рабочее напряжение $U_c = 275$ В AC.
- Способно отводить импульсы тока $I_{imp(10/350)} = 25$ кА.
- Обеспечивает уровень напряжения защиты при $I_{imp} U_p < 1.5$ кВ.
- Варисторная секция снабжена терморасцепителем.
- Применяется в сетях с системами заземления типа TN-S, TN-C, TT и IT.
- Визуальный контроль рабочего состояния УЗИП проводится с помощью индикатора расположенного на корпусе. В исправном состоянии индикатор имеет зеленый цвет, в аварийном - красный.
- Для удаленного контроля В-T25 275 С дополнительно снабжено “сухими” контактами дистанционной сигнализации.

В-Т25 275 С - устройство защитное

Каталожный номер: В01 021



https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Структура наименования В-Т25 275 С, ТУ 3428-002-79740390-2007:

В-Т - УЗИП серии БЛИЦ производства АО "Хакель";

25 - импульсный ток, $I_{imp}(10/350)$;

275 - максимальное длительное рабочее напряжение системы, U_c АС;

С - наличие дистанционной сигнализации рабочего состояния.

ТУ 3428-002-79740390-2007 - номер ТУ.

Пример: В-Т25 275 С, ТУ 3428-002-79740390-2007 - однополюсное УЗИП ограничивающего типа серии БЛИЦ производства АО "Хакель" для защиты оборудования распределительных сетей до 1000 В, класса испытаний I+II в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11; $I_{imp}(10/350) = 25$ кА, $U_c = 275$ В АС. Для удаленного контроля рабочего состояния УЗИП снабжено "сухим" контактом дистанционной сигнализации. Выпускается по ТУ 3428-002-79740390-2007.

Характеристики

Производитель	ХАКЕЛЬ
Страна происхождения	РОССИЯ
Страна происхождения	Россия
Сделано в России	Да
Базовая единица	шт

Характеристики вида защиты электрооборудования сетей до 1000 В

Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11	I+II
Количество полюсов	1
Применяются в сетях с системами заземления	TN-C, TN-S, IT, TT

Вид защиты	L/N , L/PEN, L/PE, L+/L-, L+/PE, L-/PE

В-Т25 275 С - устройство защитное

Каталожный номер: В01 021

https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Номинальное рабочее напряжение, Uo	230 В AC
Номинальное рабочее напряжение, Uo	300 В DC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	275 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uс	350 В DC
Импульсный ток, Iimp (10/350)	25 кА
Коммутируемый заряд, Q	12.5 Ахс
Удельная энергия, W/R	156 кДж/Ом
Максимальный разрядный ток, Imax (8/20)	60 кА
Номинальный разрядный ток, In(8/20)	25 кА
Уровень напряжения защиты при Iimp, Up	< 1.5 кВ
Временное перенапряжение, Ut	335 В/5 с
Номинал защитного предохранителя	315 А gG
Номинал защитного предохранителя при "V" - соединении	125 А gG
Номинальный ток короткого замыкания, Iscgr	25 кArms
Время срабатывания, tA	< 25 нс

Корпус

Тип корпуса	моноблочный
Количество модулей DIN	2
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материал корпуса	Polyamid PA6, UL94 V-0
Цвет корпуса	черный

Весогабаритные характеристики

Ширина, мм	36
Высота, мм	99
Глубина, мм	68
Вес, кг	0.274

Клеммы и присоединяемые проводники

Тип клемм	винтовые
Номинальный момент затяжки винтовых клемм	2.5 Н•м

В-T25 275 С - устройство защитное

Каталожный номер: В01 021

https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Сечение присоединяемых проводников:	
- жесткий одножильный	2.5÷35 мм ²
- гибкий многожильный	2.5÷25 мм ²

Сигнализация исправного состояния, цепи управления и передачи данных

Визуальная сигнализация	исправно - зеленый индикатор, авария - красный индикатор
Дистанционная сигнализация	одна группа "сухих" контактов на устройство
Контакты дистанционной сигнализации	
- электрическая прочность	3.75 кВэфф
- сопротивление изоляции	2*10 ⁷ Ом
- максимально коммутируемый ток AC	0.5 А
- максимально коммутируемое напряжение AC	250 В
- максимально коммутируемый ток DC	0.1 А
- максимально коммутируемое напряжение DC	250 В
- сечение проводника	0.5÷1.5 мм ²
- длина зачистки проводников	7 мм
- номинальный момент затяжки	0.4 Н•м

Эксплуатационные характеристики

Категория размещения	внутреннее
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочая температура	-40°C - +80°C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2.1**
Гарантийный срок	2 года
Средний срок службы до списания, Тсл.ср.сп	≥ 10 лет

Информация для заказа

Каталожный номер	В01 021
Наименование	В-T25 275 С - устройство защитное
ТУ	ТУ 3428-002-79740390-2007
Количество в упаковке	1 шт.
Минимальный заказ	1 шт.

В-Т25 275 С - устройство защитное


Каталожный номер: B01 021

https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

- масса нетто места №2, кг


0.274

Изображения, схемы и чертежи

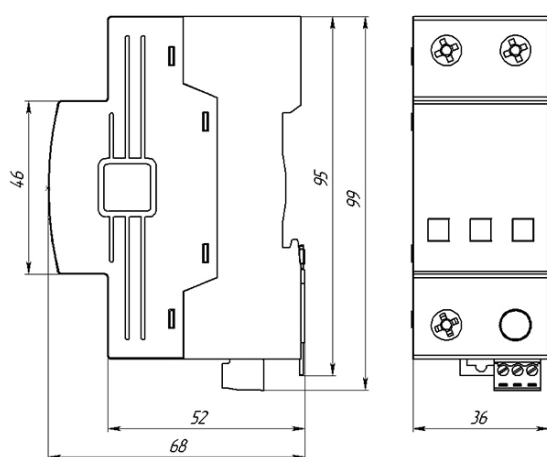

УЗИП
СЕРИЯ

Схема электрическая принципиальная В-Т25 275 С




hakel

© 2022 АО «Хакел» тел. 8 (800) 333-28-29 info@hakel.ru

УЗИП
СЕРИЯ

Схема подключения В-Т25 275 С для сетей с системой заземления типа TN-C

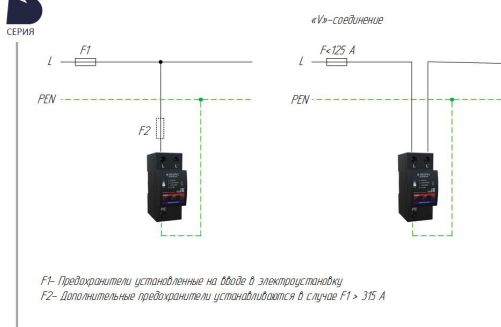

F1- Предохранители установленные на вводе в электроустановку
F2- Дополнительные предохранители устанавливаются в случае F1 > 315 А

hakel

© 2022 АО «Хакел» тел. 8 (800) 333-28-29 info@hakel.ru

Документация

Сертификаты

Декларация о соответствии УЗИП, ТУ 3428-002-79740390-2007 требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018

В-T25 275 С - устройство защитное

Каталожный номер: В01 021



https://k2el.ru/catalog/v_t25_275_s_ustroystvo_zashchitnoe/

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Certificate of conformity of the quality management system GOST R ISO 9001-2015

Модели для проектировщиков

STEP 3D-модель УЗИП серии В-T25 1+0 С

