



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго",
Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о.,
г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, ОГРН: 1075261007733

В лице: Генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счетчики электрической энергии multifunctional ПСЧ-4ТМ.06Т в исполнениях: ПСЧ-4ТМ.06Т.ХХ.УУ.ЗЗ, где ХХ – условное обозначение варианта исполнения счетчика; УУ – условное обозначение встроенного интерфейсного модуля; ЗЗ – условное обозначение устанавливаемого дополнительного интерфейсного модуля.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго",
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород г.о., г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ФРДС.411152.008ТУ Счётчики электрической энергии multifunctional ПСЧ-4ТМ.06Т. Технические условия.

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола № 301-20/430 от 09.11.2020 Испытательной лаборатории "Испытательная лаборатория ФБУ 'Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области'";

2. Протоколов № 02ЭМС/2020 от 10.11.2020 и № 074/2020НО от 04.12.2020 Испытательной лаборатории 'Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ"'.
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

 Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии, 7.5;

ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;


ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии;

Условия и сроки хранения: температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С; относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков, Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.12.2030 включительно

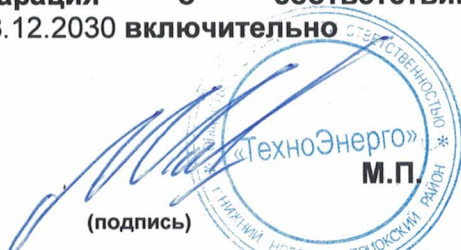

Лёвкин Максим Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.32959/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.12.2025